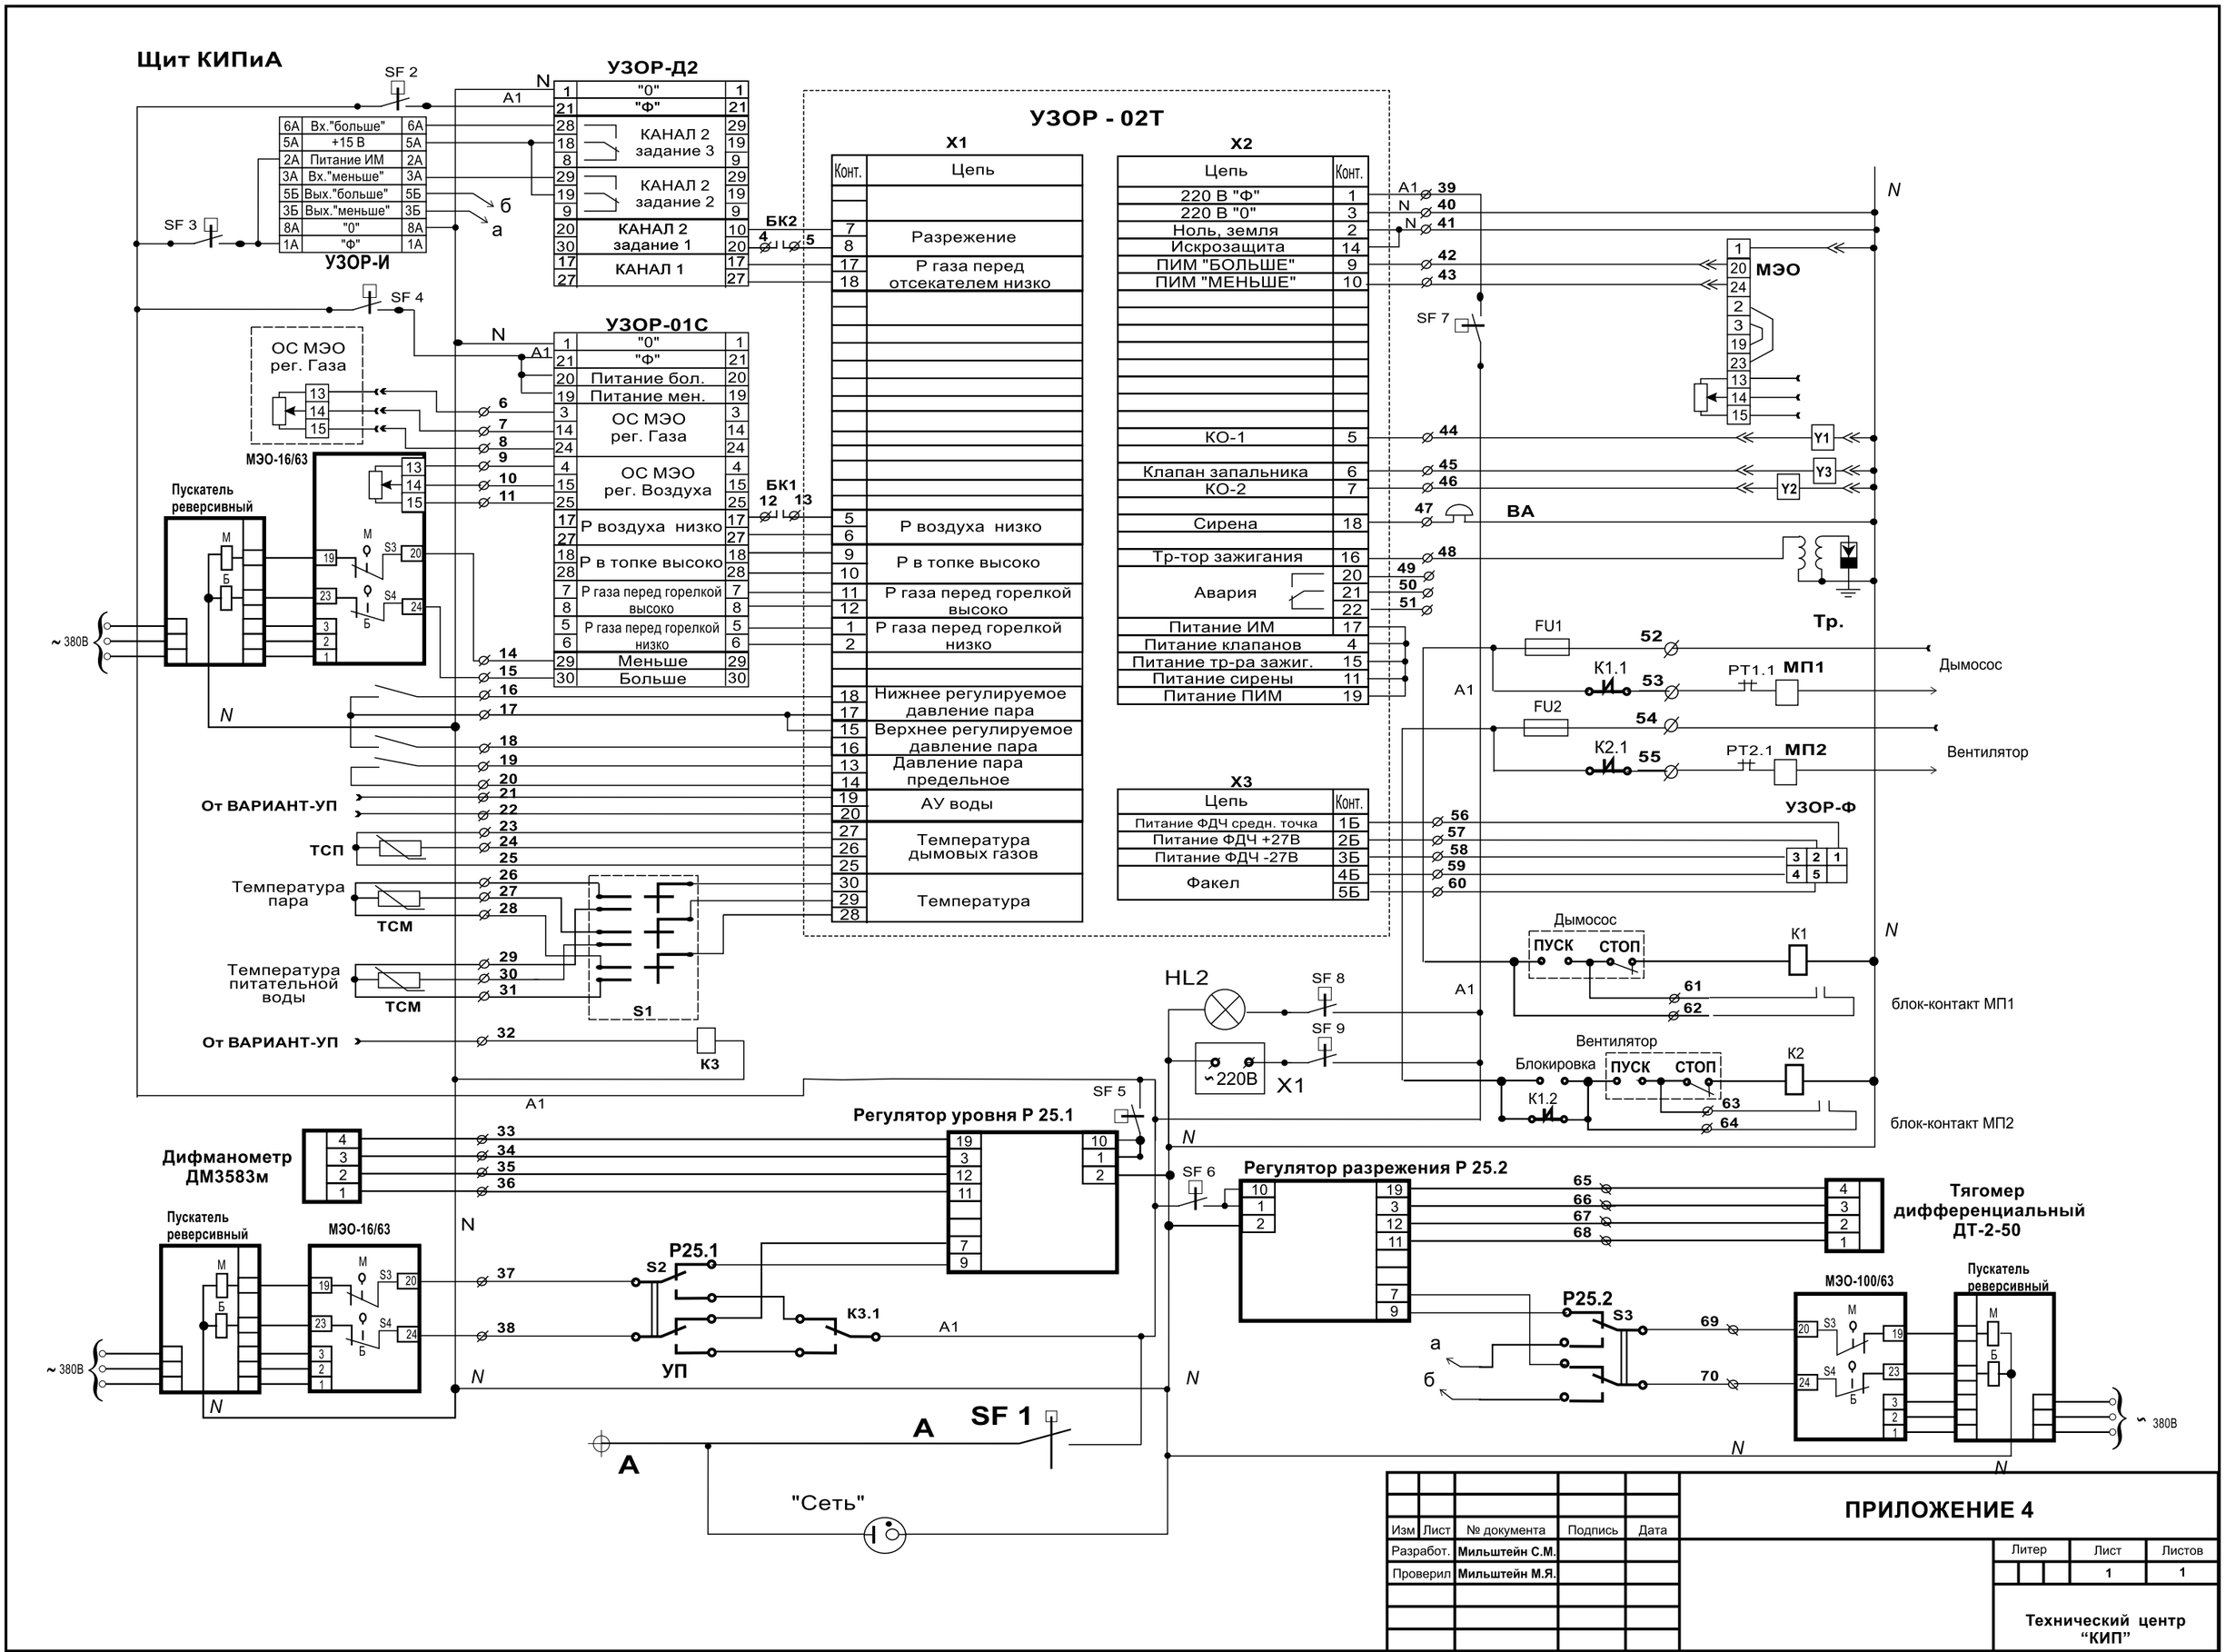
Щит КИПиА
УЗОР-Д2
УЗОР-И
УЗОР-01С
УЗОР - 02Т
X1
X2
X3
Цепь
Конт.
"0"
"Ф"
КАНАЛ 2 задание 3
КАНАЛ 2 задание 2
КАНАЛ 2 задание 1
КАНАЛ 1
Вх."больше"
+15 В
Питание ИМ
Вх."меньше"
Вых."больше"
Вых."меньше"
Питание бол.
Питание мен.
ОС МЭО рег. Газа
ОС МЭО рег. Воздуха
Р воздуха низко
Р в топке высоко
Р газа перед горелкой высоко
Р газа перед горелкой низко
Меньше
Больше
Разрежение
Нижнее регулируемое давление пара
Верхнее регулируемое давление пара
Давление пара предельное
АУ воды
Температура дымовых газов
Температура
220 В "Ф"
220 В "0"
Ноль, земля
Искрозащита
ПИМ "БОЛЬШЕ"
ПИМ "МЕНЬШЕ"
КО-1
Клапан запальника
КО-2
Сирена
Тр-тор зажигания
Авария
Питание клапанов
Питание тр-ра зажиг.
Питание сирены
Питание ПИМ
Питание ФДЧ средн. точка
Питание ФДЧ +27В
Питание ФДЧ -27В
Факел
МЭО
ВА
Тр.
Дымосос
Вентилятор
УЗОР-Ф
ПУСК
СТОП
Блокировка
блок-контакт МП1
блок-контакт МП2
Регулятор уровня Р 25.1
Регулятор разрежения Р 25.2
Дифманометр ДМ3583м
Тягомер дифференциальный ДТ-2-50
Пускатель реверсивный
МЭО-16/63
МЭО-100/63
~ 380В
От ВАРИАНТ-УП
ТСП
ТСМ
Температура пара
Температура питательной воды
"Сеть"
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Изм
Лист
№ документа
Подпись
Дата
Разработ.
Мильштейн С.М.
Проверил
Мильштейн М.Я.
Литер
Лист
Листов
Технический центр "КИП"